Tunnus Marking	Laite Device		Kytkennät / Connections										
			0-10V (24VDC)			3-piste/3-point (230VAC)			230VAC			Anturi / Sensor	
			24V	0V	0-10V	Auki/Open	Kiinni/Close	N	L	N	PE		
TEO	Ulkolämpötila-anturi	Outside temperature sensor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TEO-W1/1	TEO-W1/2


PÄIVÄYS | NIM. | MUUTOS | LUKUM. | TUNN.

PERIAATEKYTKENTÄ

Laitteisto on suunniteltava voimassa olevien määräysten ja asetusten mukaisesti.

PRELIMINARY CONNECTION

The installations must be designed in accordance with current norms and regulations.

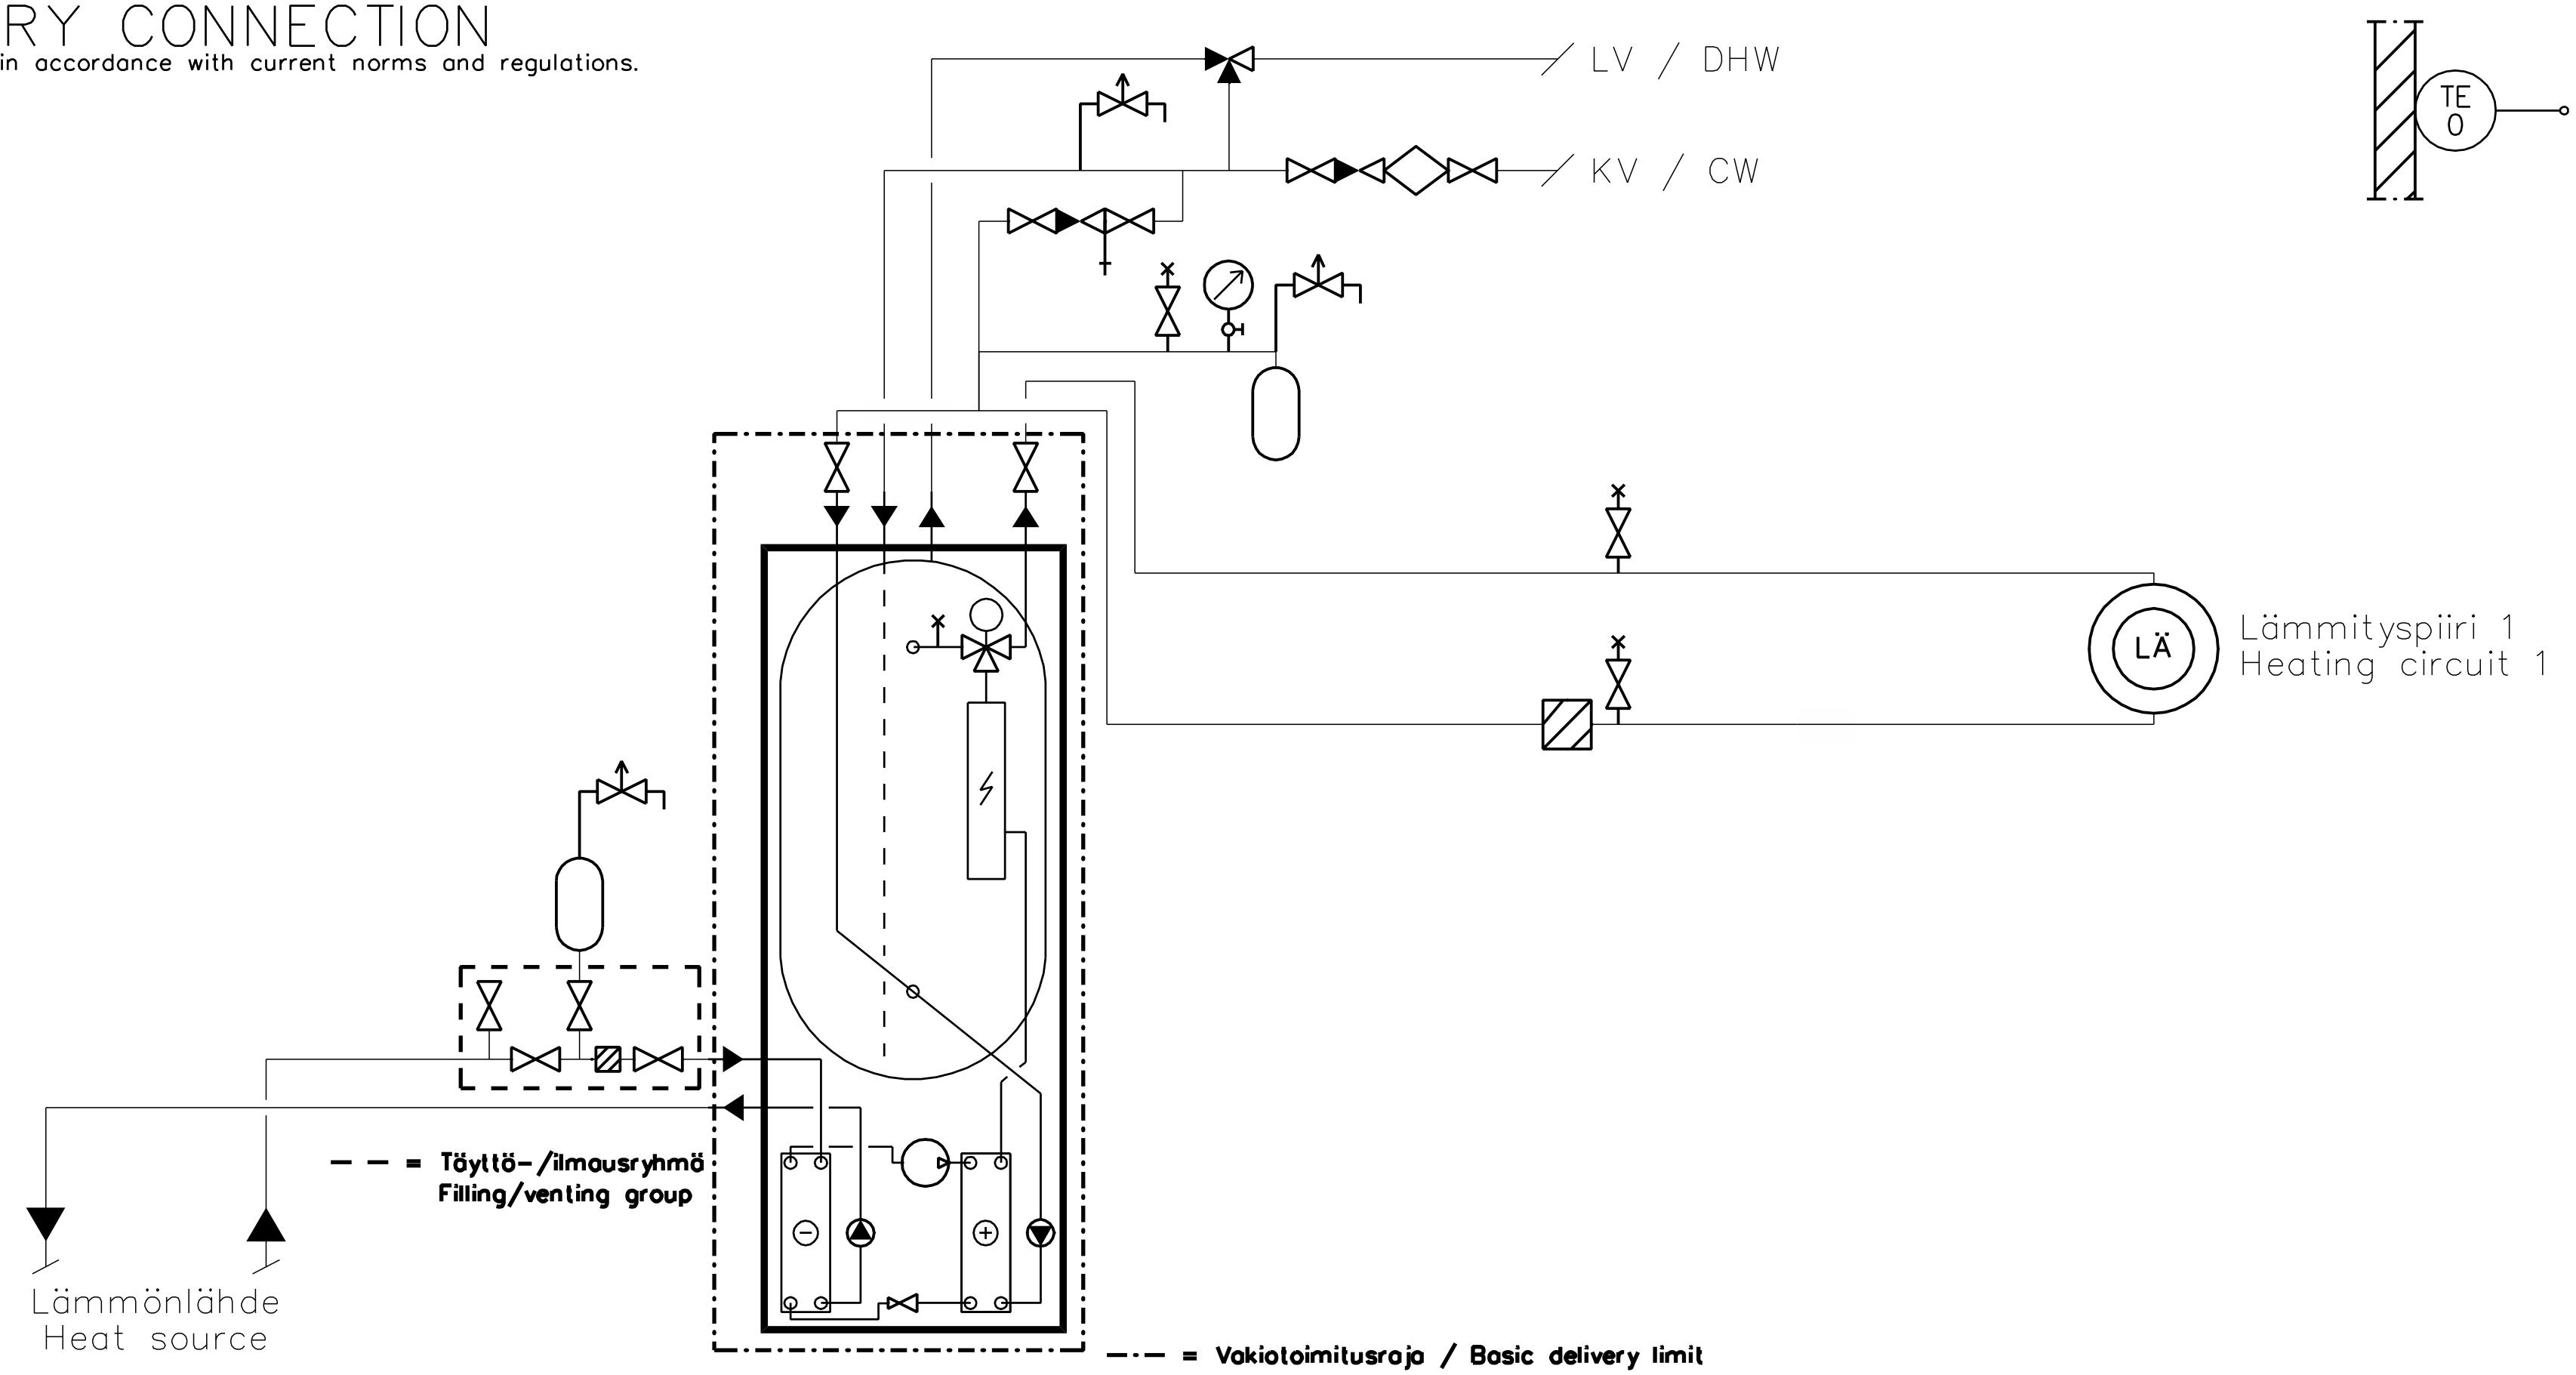

oilon LÄMPÖÄSSÄ	SUUNN. JHi / PIIRT. JHi PVM. 10.02.2021 ALLEKIRJOITUS	HVAC SCEMATIC CUBE EASYACE 07 PRELIMINARY CONNECTION	LVI KYTKENTÄKAAVIO CUBE EASYACE 07 PERIAATEKYTKENTÄ	SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O: L CUBE EASYACE 07 MUUTOS: 21A LEHTI: 1 LEHDISTÄ: 1 TILAAJAN N:O